


B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ KB 11202780 B.2.SO 31 – PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Říčany – Radošovice

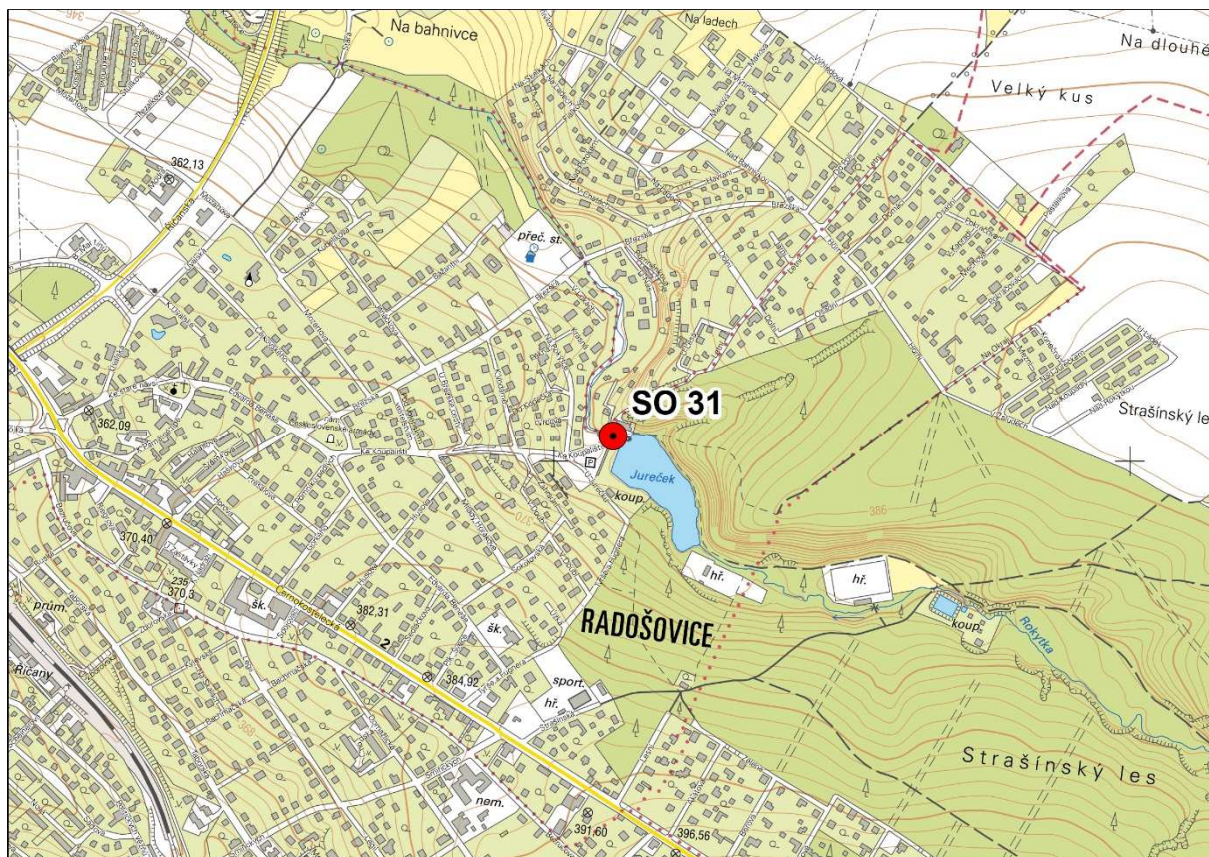

Zpracovatel:

Společnost VRV + SINDLAR

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

ŠINDLAR s.r.o.

Ing. Martin Rychlý (martin.rychly@sindlar.cz)

ID kritického bodu:


11202780

Obec:

Říčany - Radošovice

Vyhodnocení efektů matematickým modelem

Časový průběh v uzávěrovém profilu

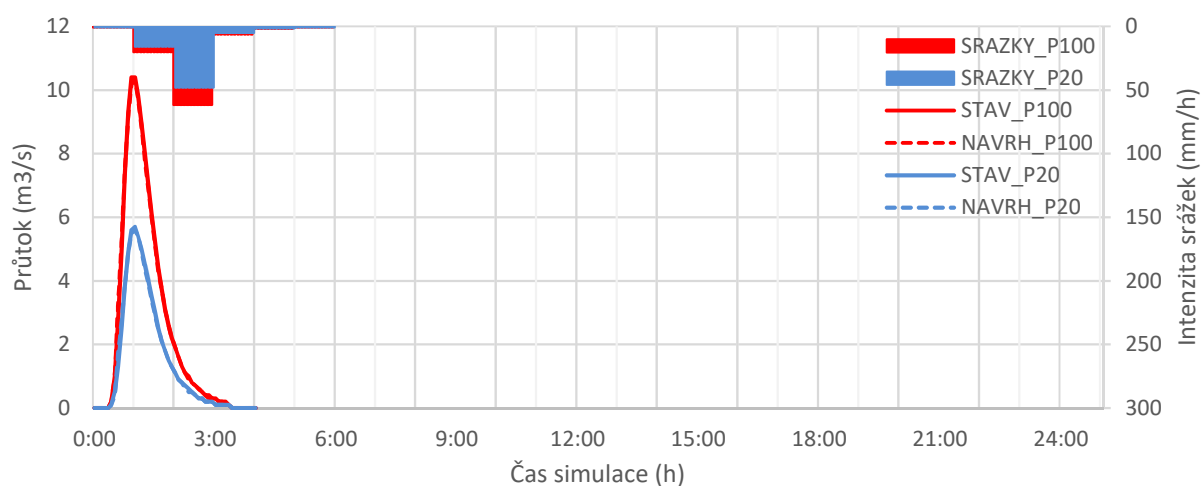

Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m³)	Kulminační průtok (m³/s)	Zadržený objem (tis. m³)	Max. objem (tis. m³)	Změna kulminace	
						(m³/s)	(%)
KB / obce							
	P20 stav	117.8	5.7			-0.1	-2%
	P20 návrh	116.9	5.6	0.9			
	P100 stav	213.6	10.4			-0.1	-1%
	P100 návrh	212.7	10.3	0.9			